



Timer module
 Module de temporisation
 Zeitmodul
 Modulo temporizzatore
 Módulo temporizador
 Módulo temporizador
 (Cat 700-AT1, -AT2)



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.




ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.

ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Elektroschocks zu vermeiden.

ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.

ATENÇÃO: Para evitar o choque eléctrico, desligue da electricidade antes de proceder à instalação ou à manutenção técnica.

ATENCIÓN: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

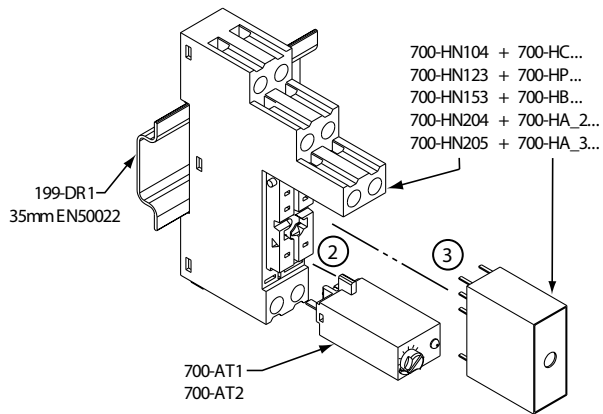

(A)	(B)
Time setting ranges Plages de temporisation Zeitbereiche Durata Escala do ajuste do tempo Gama de temporización	Switch position Position de commutation Schalterstellung Posizione interruttore Posição de interruptor Posicion de conmutadores
1.5 s ... 15 s	
6 s ... 60 s	
0.8 min ... 8 min	
6.4 min ... 64 min	

	Timing diagrams Séquences Funktionsablauf Schema funzionale Diagramas Diagrama	Circuit diagrams Schémas Schaltbilder Schema elettrico Esquemático Esquema
700-AT1		
700-AT2		

For transients > 100 Vp use a UL recognized suppression device rated at 500 V suppression.
 Pour des transitoires > 100 Vp utilisez un dispositif de suppression certifié UL à 500 V suppression.
 Für Einschaltstöße > 100 Vp verwenden Sie einen UL anerkannten Entstörter, der bewertet wurde bei 500 V standzuhalten.
 Per transitori > 100 Vp usare dispositivo di soppressione riconosciuto da UL capace di sopportare 500 V.
 Para transientes > 100 Vp utilizar um supressor reconhecido pela UL a 500 V de supressão.
 Para transitorios > 100 Vp use un dispositivo de supresión reconocido UL clasificado con 500 V.